Installationsanzeige Wasser

energie360°

☐ Neuinstallation ☐ Erweiterung ☐ Abänderung

Objekt	Strasse & Nr. Gebäude (nähere Bezeichnung)	Anzahl Wohnungen
Kontakte	**Name / Firma / Adresse**	**Telefon / E-Mail**
Bauherr / Eigentümer		Telefon E-Mail
Verwalter / Architekt		Telefon E-Mail
Installateur		Telefon E-Mail

Höhe Reservoir: Obere Zone 555 m.ü.M. / untere Zone 500 m.ü.M.

Anz.	Apparat	Fabrikat (Typ)	Anschlüsse DN 15 (1/2)	Belastung LU	Belastungswerte (LU) KW (Summe)	WW (Summe)	V l/s
	WC-Spülung, Getränkeautomat		1/2	1			
	Waschtisch, Waschrinne		1/2	1			
	Haushalt- Geschirrspülmaschinen		1/2	1			
	Spülbecken, Waschtrog		1/2	2			
	Duschbatterien mittlerer Leistung		1/2	2			
	Ausgussbecken / Stand- und Wandausguss		1/2	2			
	Haushaltwaschautomaten		1/2	2			
	Entnahme-Armatur für Balkon/Terrasse		1/2	2			
	Badebatterie		1/2	3			
	Urinoir-Spülung		1/2	3			
	Entnahme-Armatur für Garten/Garage		1/2	5			
	Feuerlöschposten 5/4						
	Belastungswerte (LU) aller Anschlüsse						
	Systemtrenngerät Typ (Wartungsvertrag)						
	Klima-/Kühlanlagen (bewilligungspflichtig)						
	Wasserbehandlungsapparat (bewilligungspflichtig)						

Wasserzähler: ☐ bleibt / ☐ neu	Grösse mm	Standort:
Anschlussleitung: ☐ ist vorhanden / ☐ muss geändert werden / ☐ muss neu erstellt werden	extern: mm	intern: mm

Die vorgenannten Arbeiten werden voraussichtlich bis zum fertiggestellt und dann zur Abnahme gemeldet.

Datum:	Genehmigt am (Datum):
Installationsfirma (Stempel & Unterschrift)	Installationskontrolle Energie 360° AG

Im Auftrag der Wasserversorgung der Stadt Adliswil
Energie 360° AG · Aargauerstr. 182 · PF 805 · 8010 Zürich
Tel. 043 317 22 23 · Fax 043 317 20 22

Stadt Adliswil

Installationsanzeige Wasser

energie360°

Leitungsschema

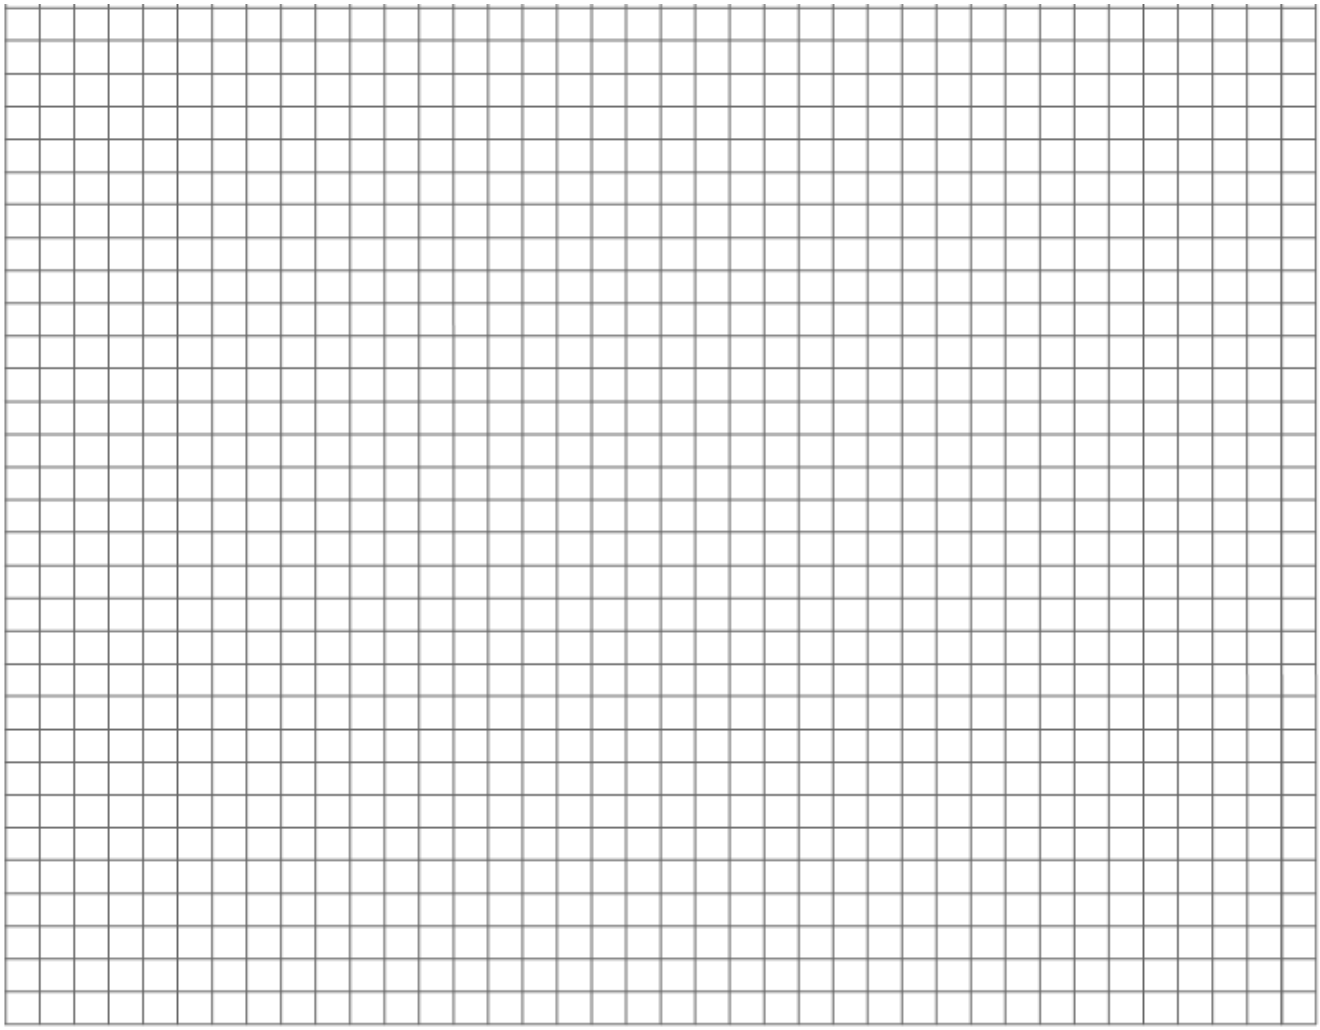

Ausführungsbewilligung

Die mit dieser Installationsanzeige angemeldete Anlage kann unter Berücksichtigung nachstehender Bedingungen erstellt werden:

1. Ausführung der Installation nach den Richtlinien (W3/E1/E2/E3) des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches und den Werkvorschriften der Wasserversorgung.
2. Die ausgeführten Installationen werden von der Wasserversorgung kontrolliert und abgenommen.
   Der Einbau von Wasserzählern erfolgt erst, wenn die Anlage abgenommen und allfällige beanstandete Anlageteile vom Installateur in Ordnung gebracht worden sind.
3. Die von der Wasserversorgung ausgeübten Kontrollen und die Installationsabnahme entheben den Installateur nicht von der Haftpflicht gegenüber der Wasserversorgung und Dritten.

Bemerkungen des Kontrolleurs

Beilagen

☐ Schema im Doppel / ☐ Grundriss-Pläne einfach / ☐ Installationsanzeige (LU)
☐ Druckdispositiv-Druckverlustberechnung

Im Auftrag der Wasserversorgung der Stadt Adliswil
Energie 360° AG · Aargauerstr. 182 · PF 805 · 8010 Zürich
Tel. 043 317 22 23 · Fax 043 317 20 22

Stadt Adliswil